

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図

- P1 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(全体図)
- P2 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(索引図)
- P3 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(想定最大規模-1)
- P4 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(想定最大規模-2)
- P5 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(想定最大規模-3)
- P6 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(浸水継続時間-1)
- P7 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(浸水継続時間-2)
- P8 利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図(浸水継続時間-3)


1. 図面の説明

- (1) この図は、水防法に基づき、洪水による災害の発生を警戒すべき河川において、想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深及び浸水継続時間を表示した図面です。
この洪水浸水想定区域図は、現時点の大谷川の河道の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により大谷川が越水・溢水した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
- (2) なお、このシミュレーションの実施にあたっては破堤による氾濫、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水が想定される区域以外の区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

2. 基本事項

- (1) 作成主体 栃木県
- (2) 指定年月日 令和4(2022)年5月
- (3) 告示番号 栃木県告示第307号
- (4) 指定の根拠法令 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第2項第3号
- (5) 対象河川 利根川水系大谷川(実施区間)
左岸: 栃木県日光市所野 霧降大橋から
栃木県日光市大渡 鬼怒川合流点まで
右岸: 栃木県日光市稻荷町 霧降大橋から
栃木県日光市大渡 鬼怒川合流点まで
- (6) 対象降雨 大谷川における想定最大規模降雨
(大谷川流域の24時間総雨量 784.8mm)
- (7) 関係市町 <栃木県>日光市、塩谷町

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図 想定最大規模（全体図）



凡 例
浸水した場合に予想される水深(ランク別)

0.0 ~ 0.5m未満の区域
0.5 ~ 3.0m未満の区域
3.0 ~ 5.0m未満の区域
5.0 ~ 10.0m未満の区域



対象河川
河川等範囲
市町村界



1000 0 1000 2000 3000m
1:25,000


測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHf 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図 想定最大規模（索引図）

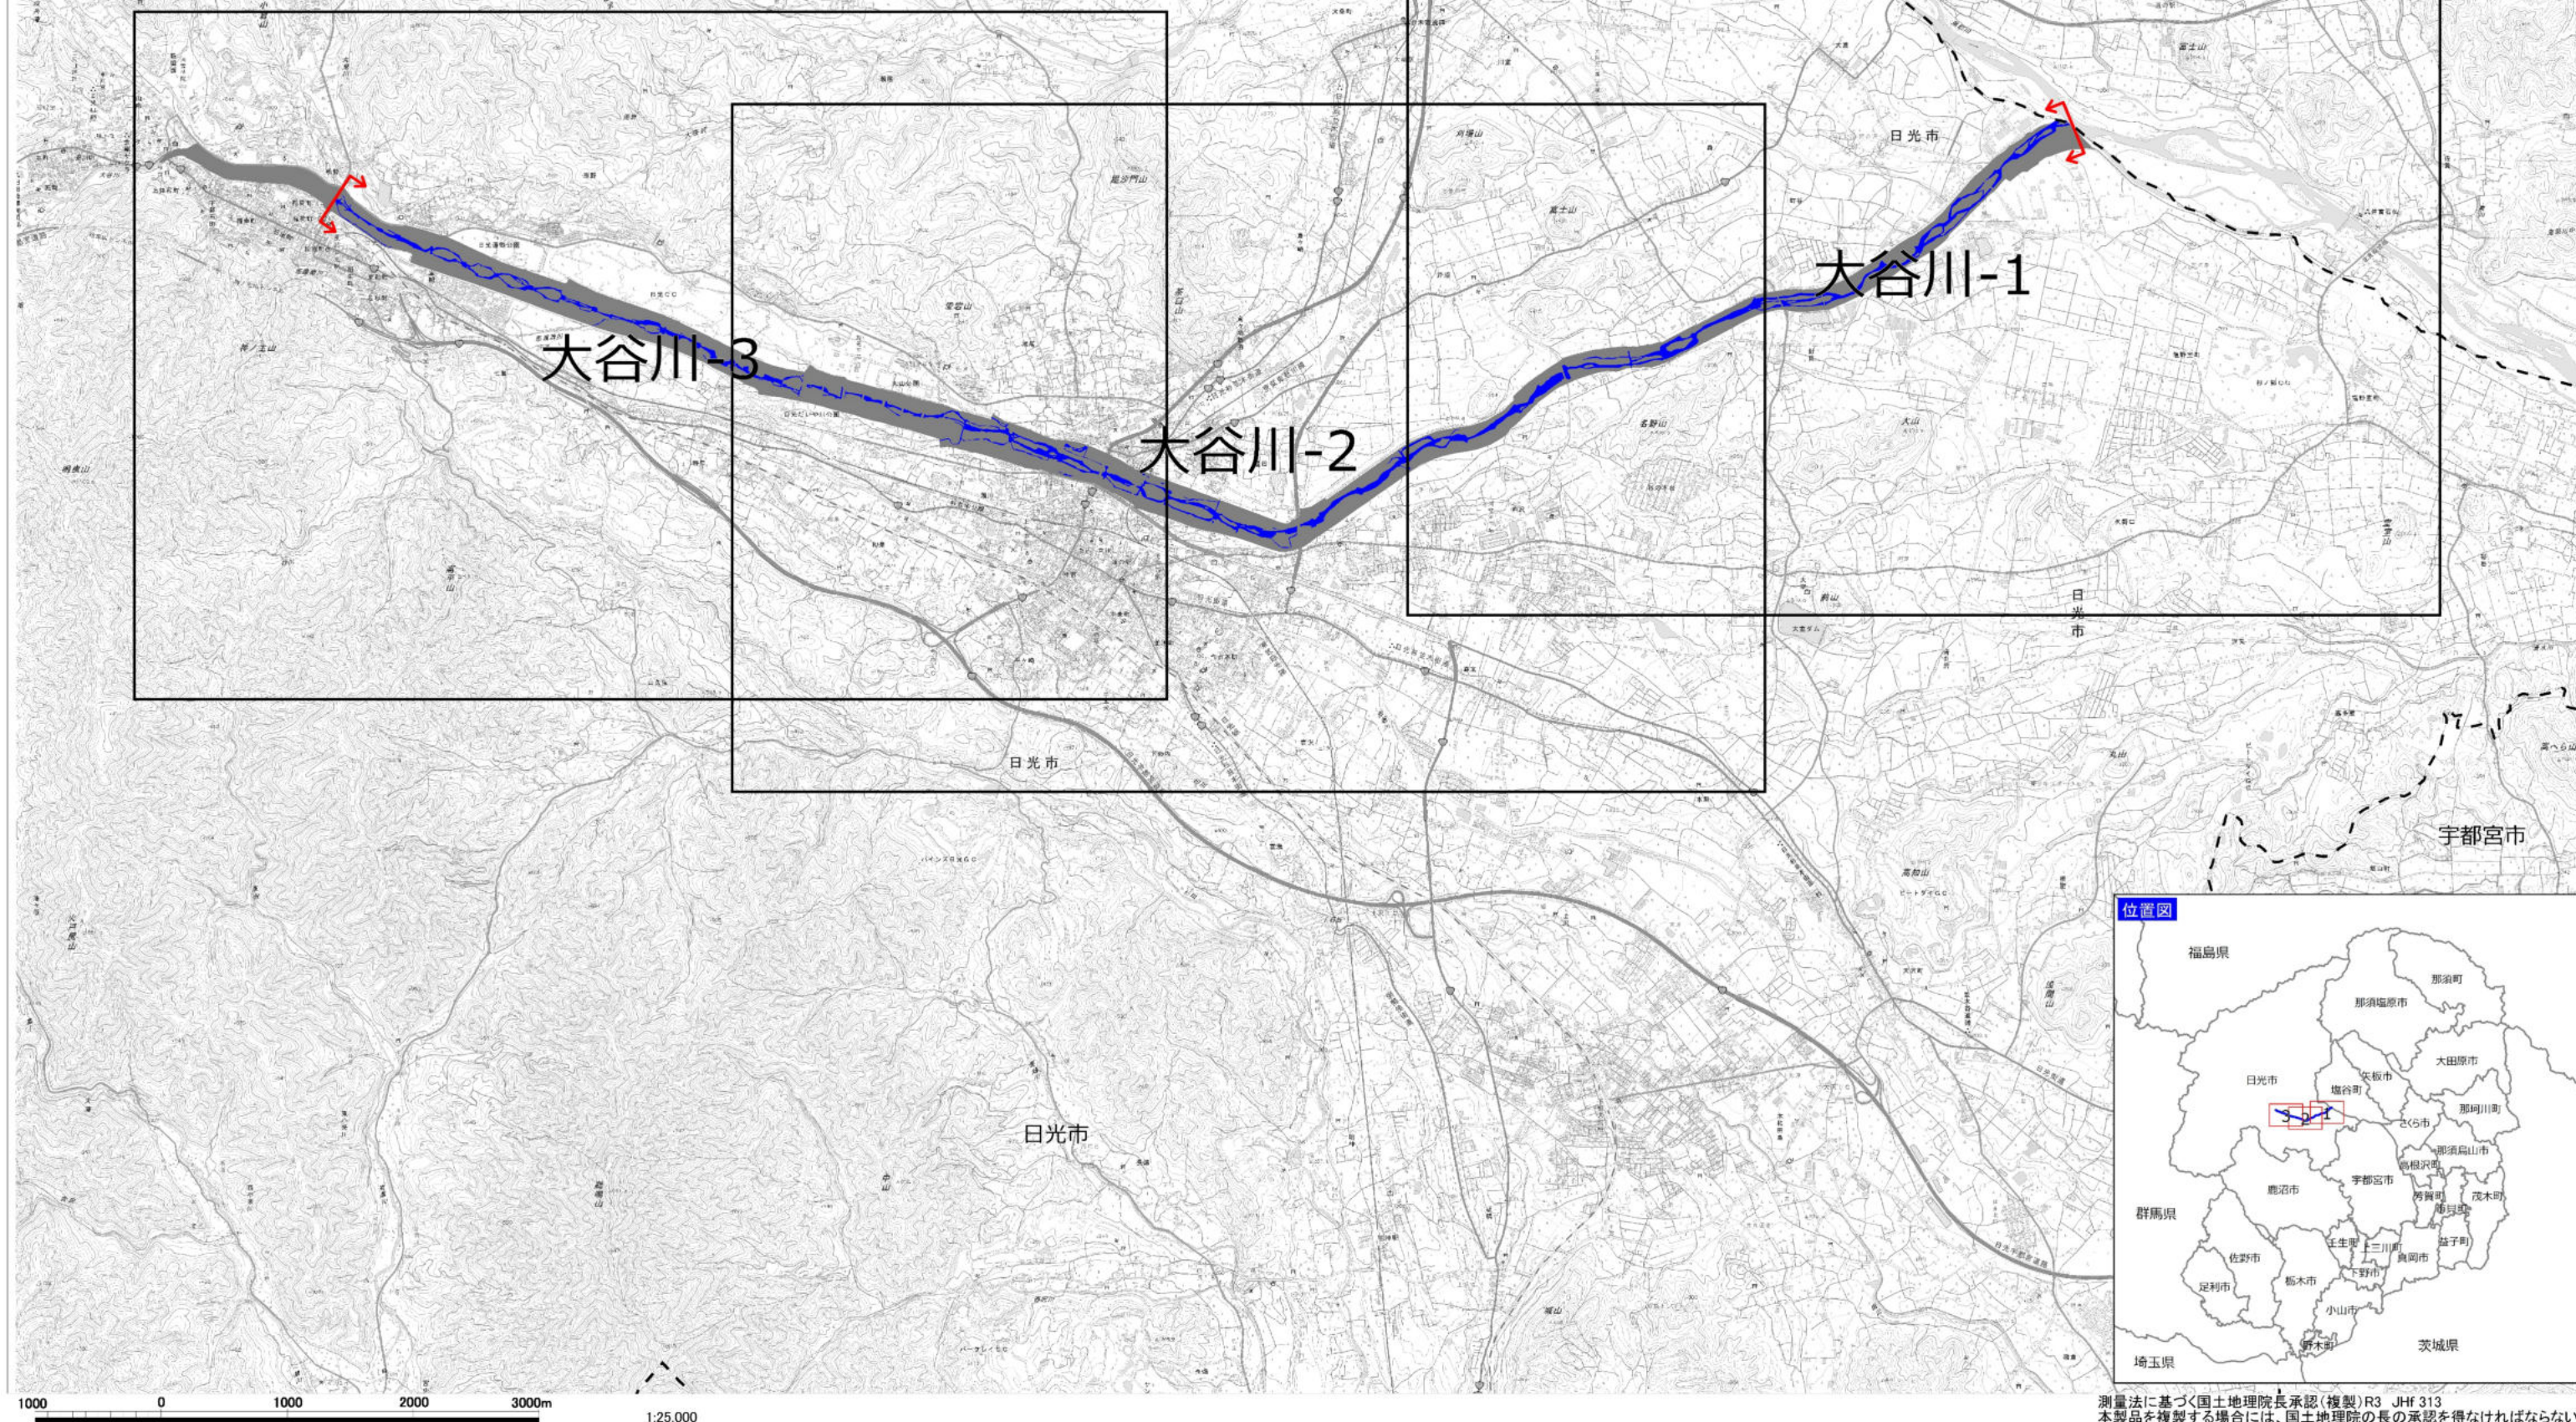

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHf 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（想定最大規模-1）

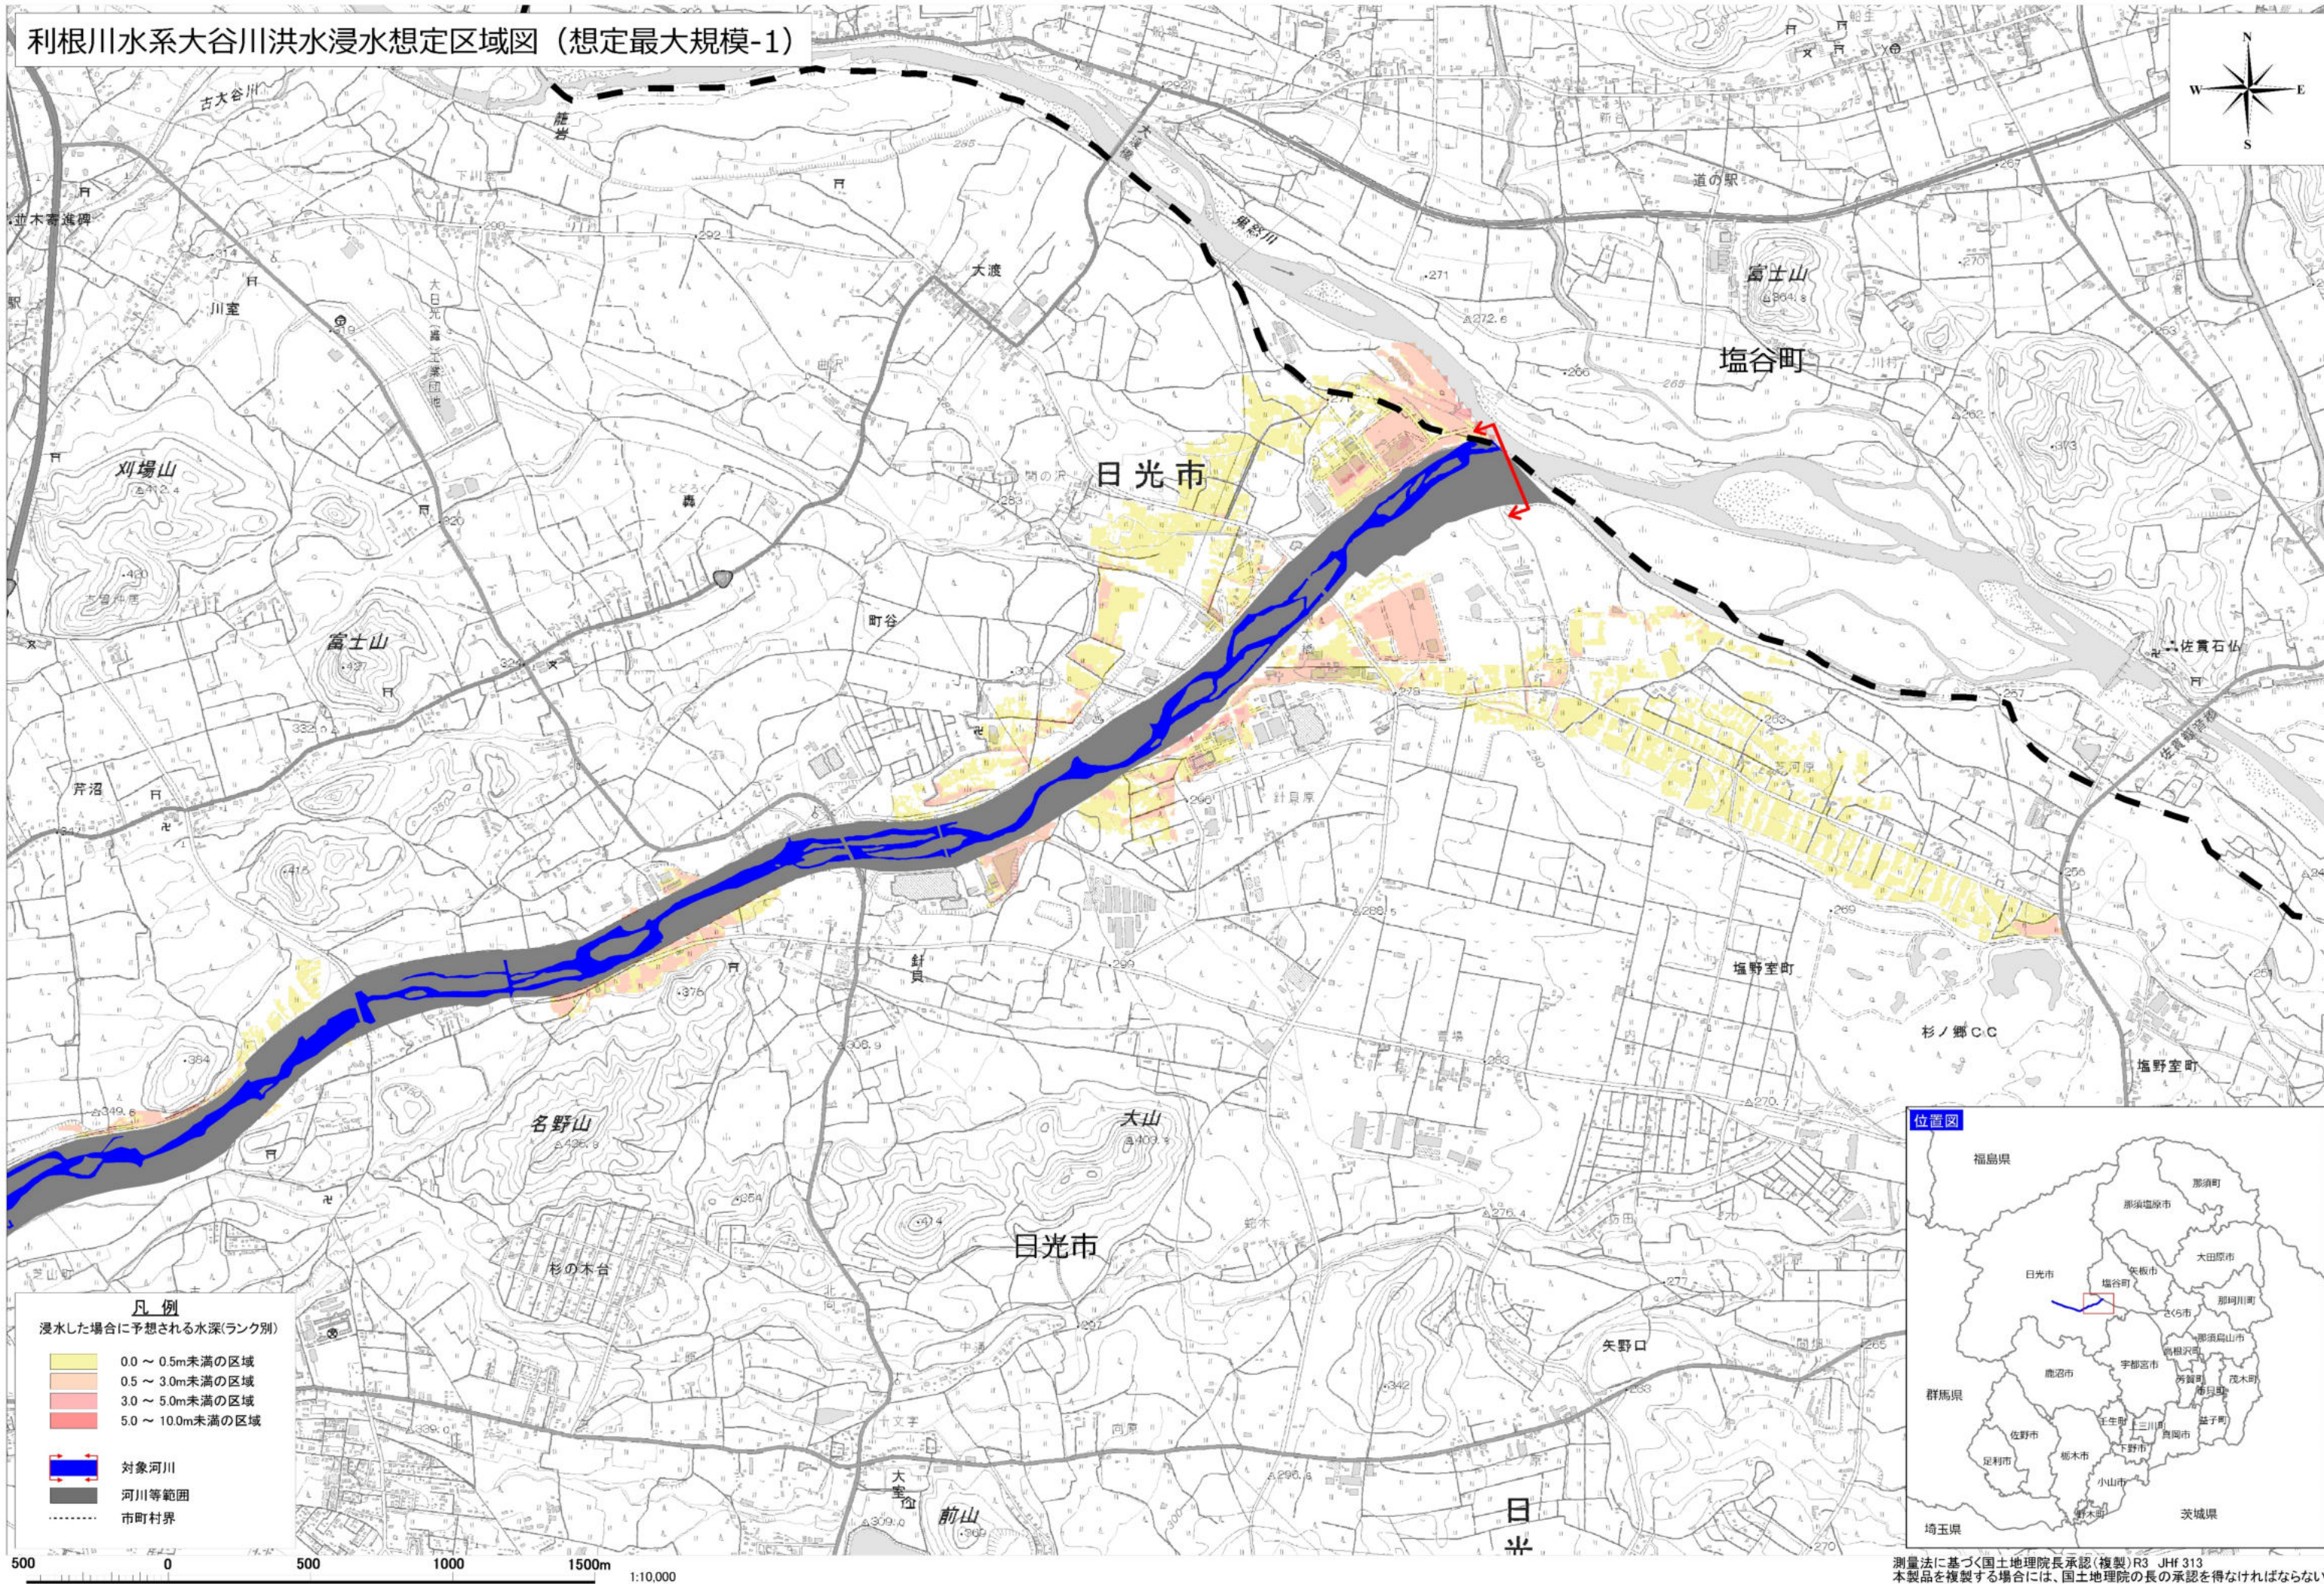

凡 例
浸水した場合に予想される水深(ランク別)



0.0 ~ 0.5m未満の区域
0.5 ~ 3.0m未満の区域
3.0 ~ 5.0m未満の区域
5.0 ~ 10.0m未満の区域

対象河川
河川等範囲
市町村界



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHf 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（想定最大規模-2）

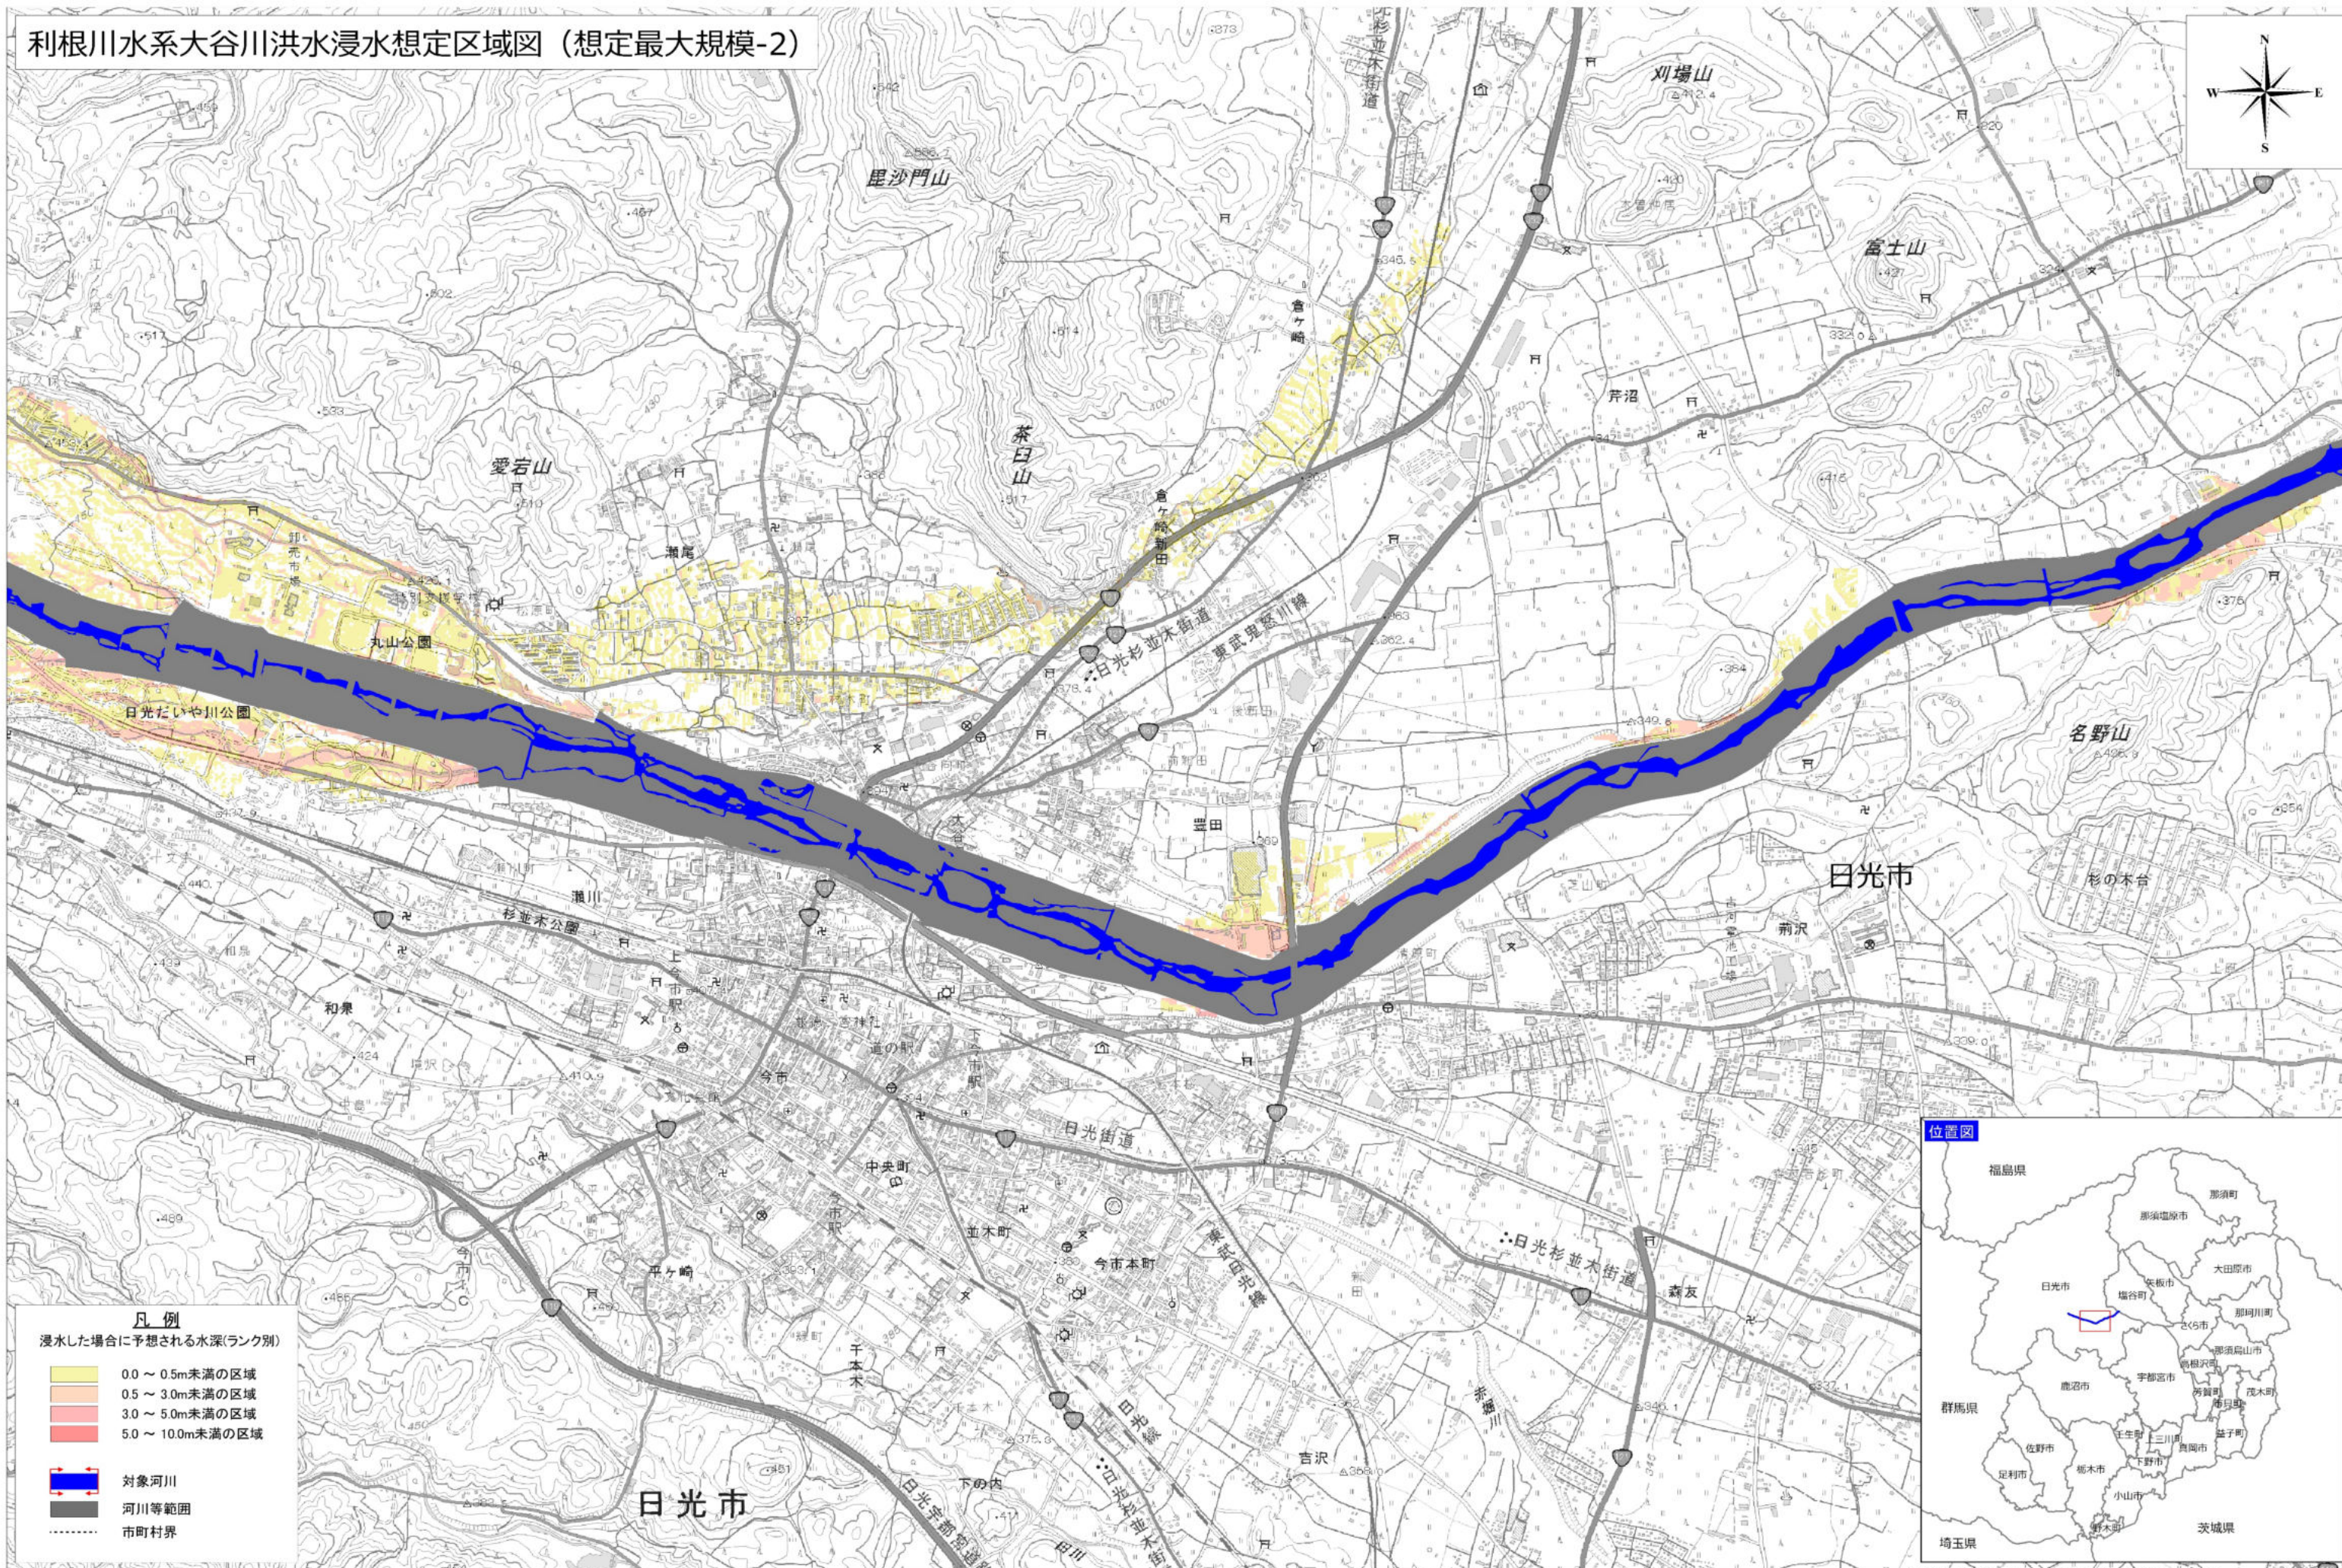

凡 例
浸水した場合に予想される水深(ランク別)

0.0 ～ 0.5m未満の区域
0.5 ～ 3.0m未満の区域
3.0 ～ 5.0m未満の区域
5.0 ～ 10.0m未満の区域


対象河川
河川等範囲
市町村界




500 0 500 1000 1500m 1:10,000

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHF 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（想定最大規模-3）

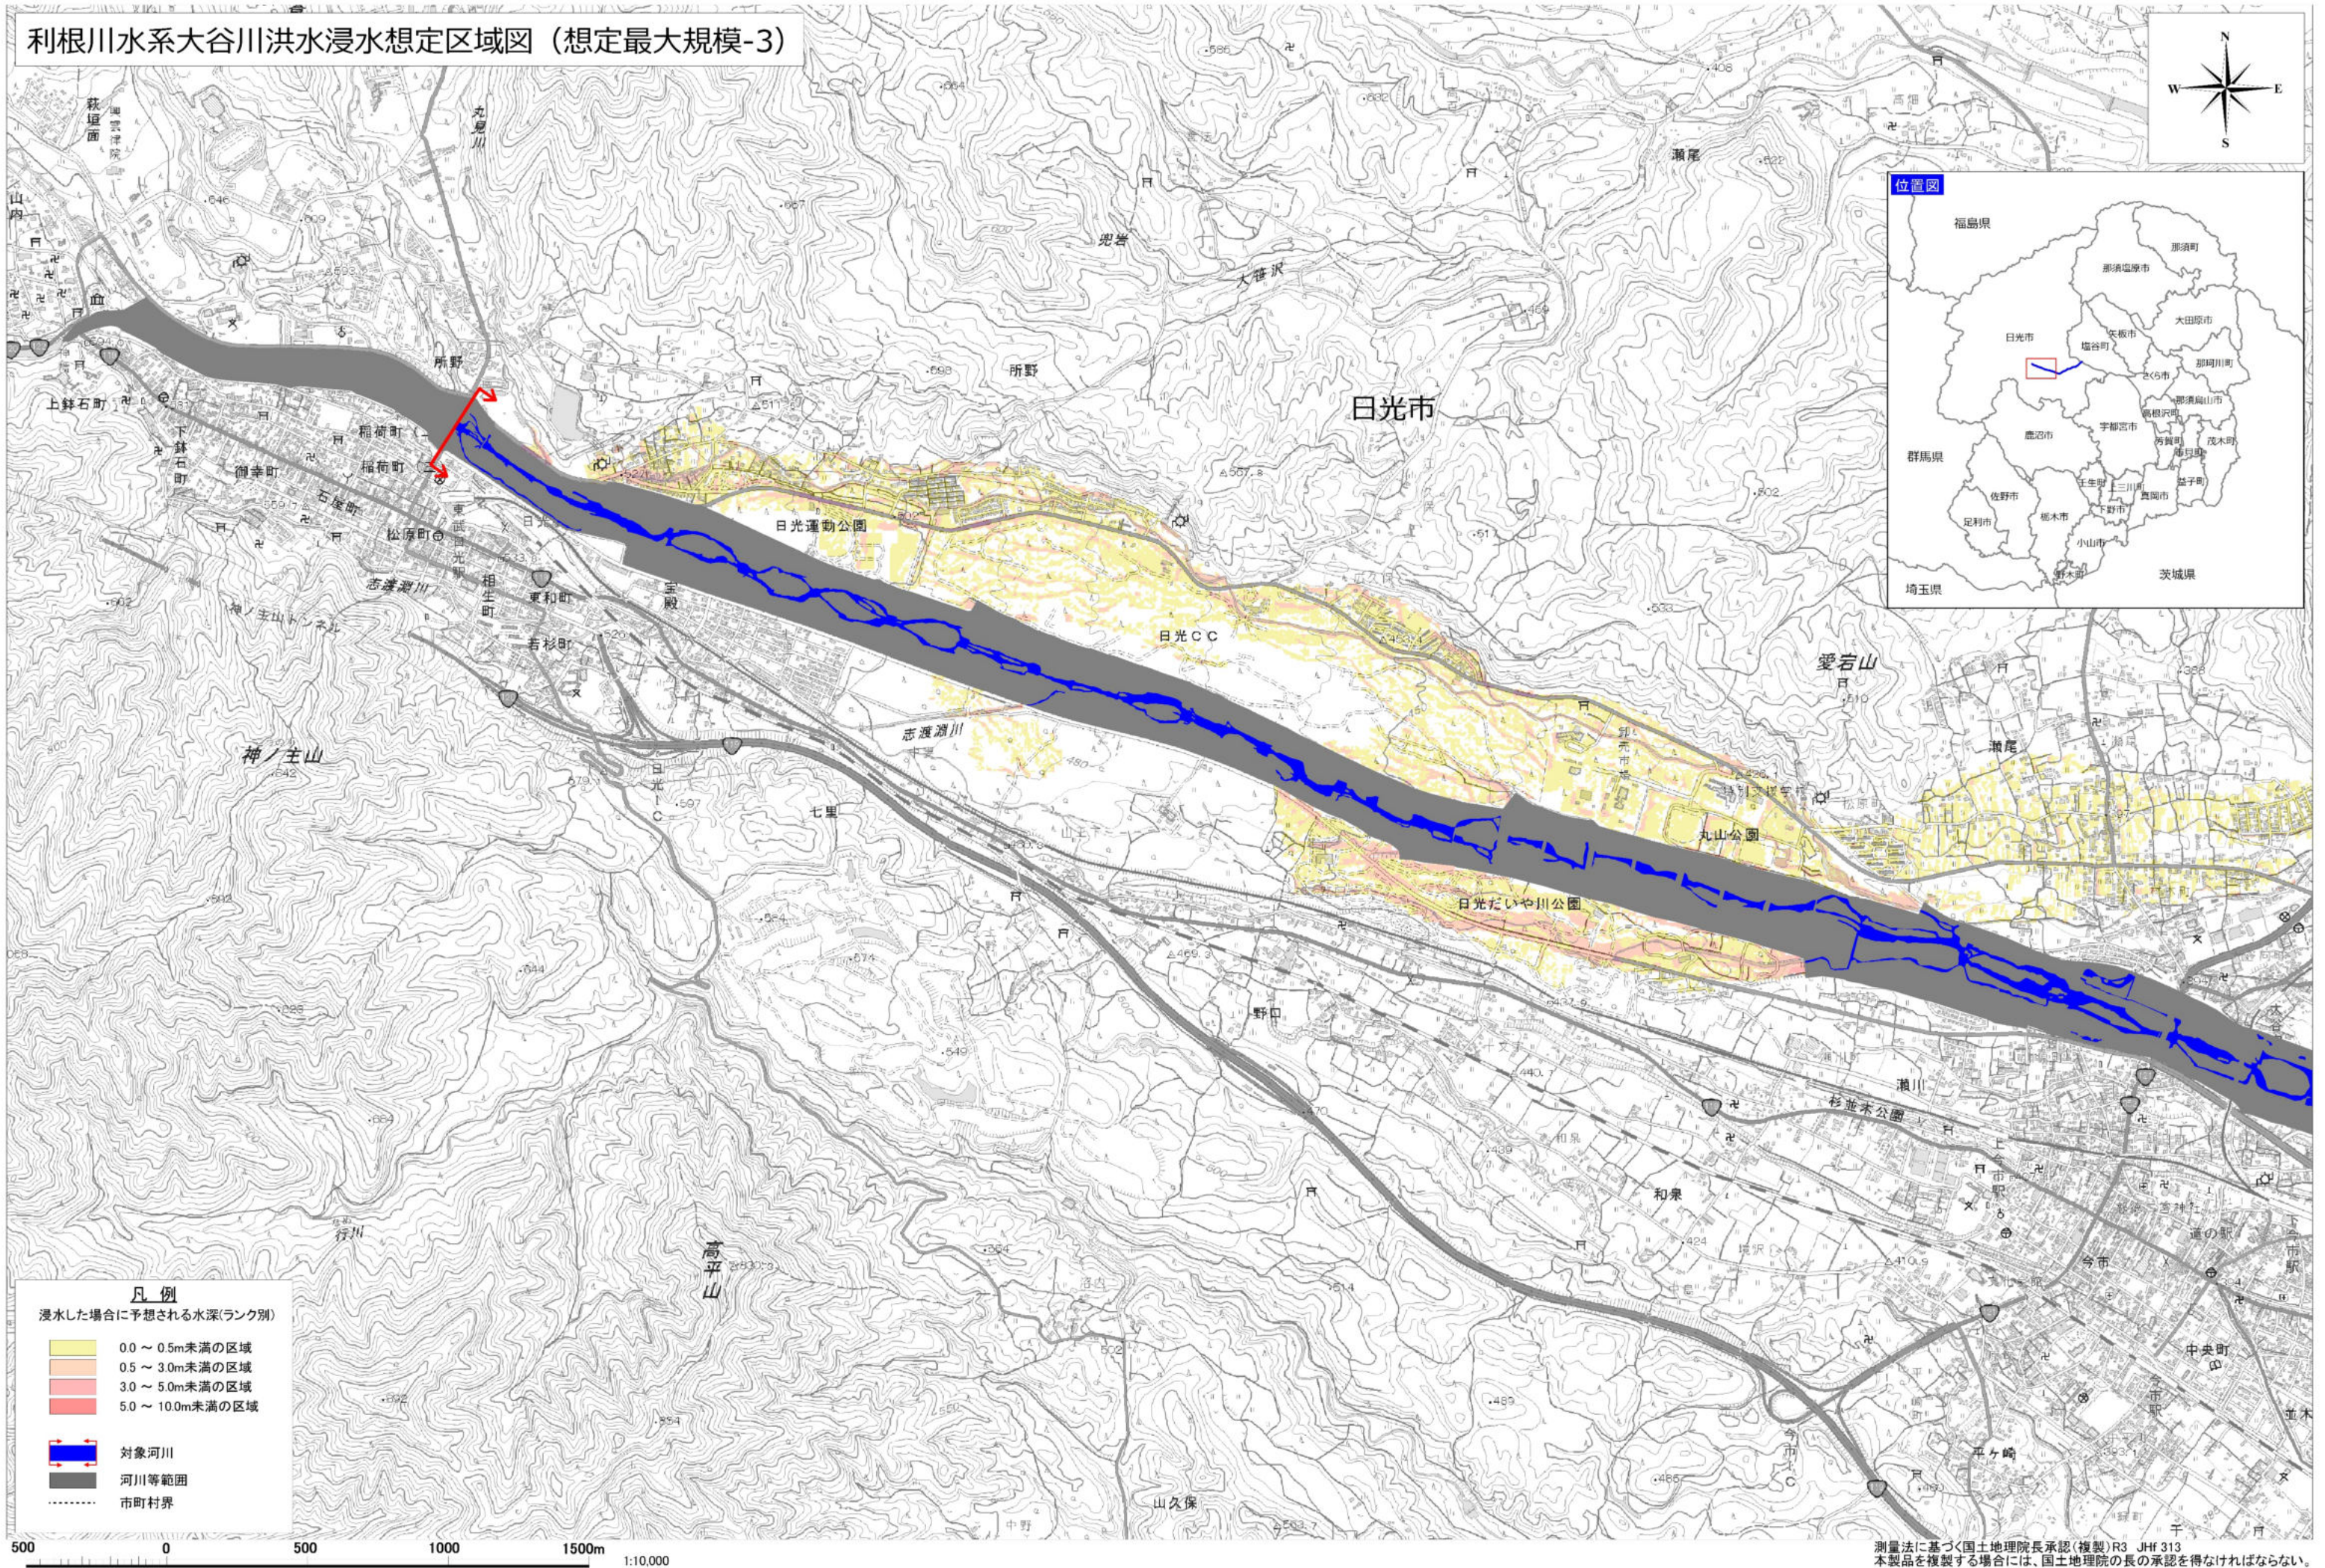

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-1）

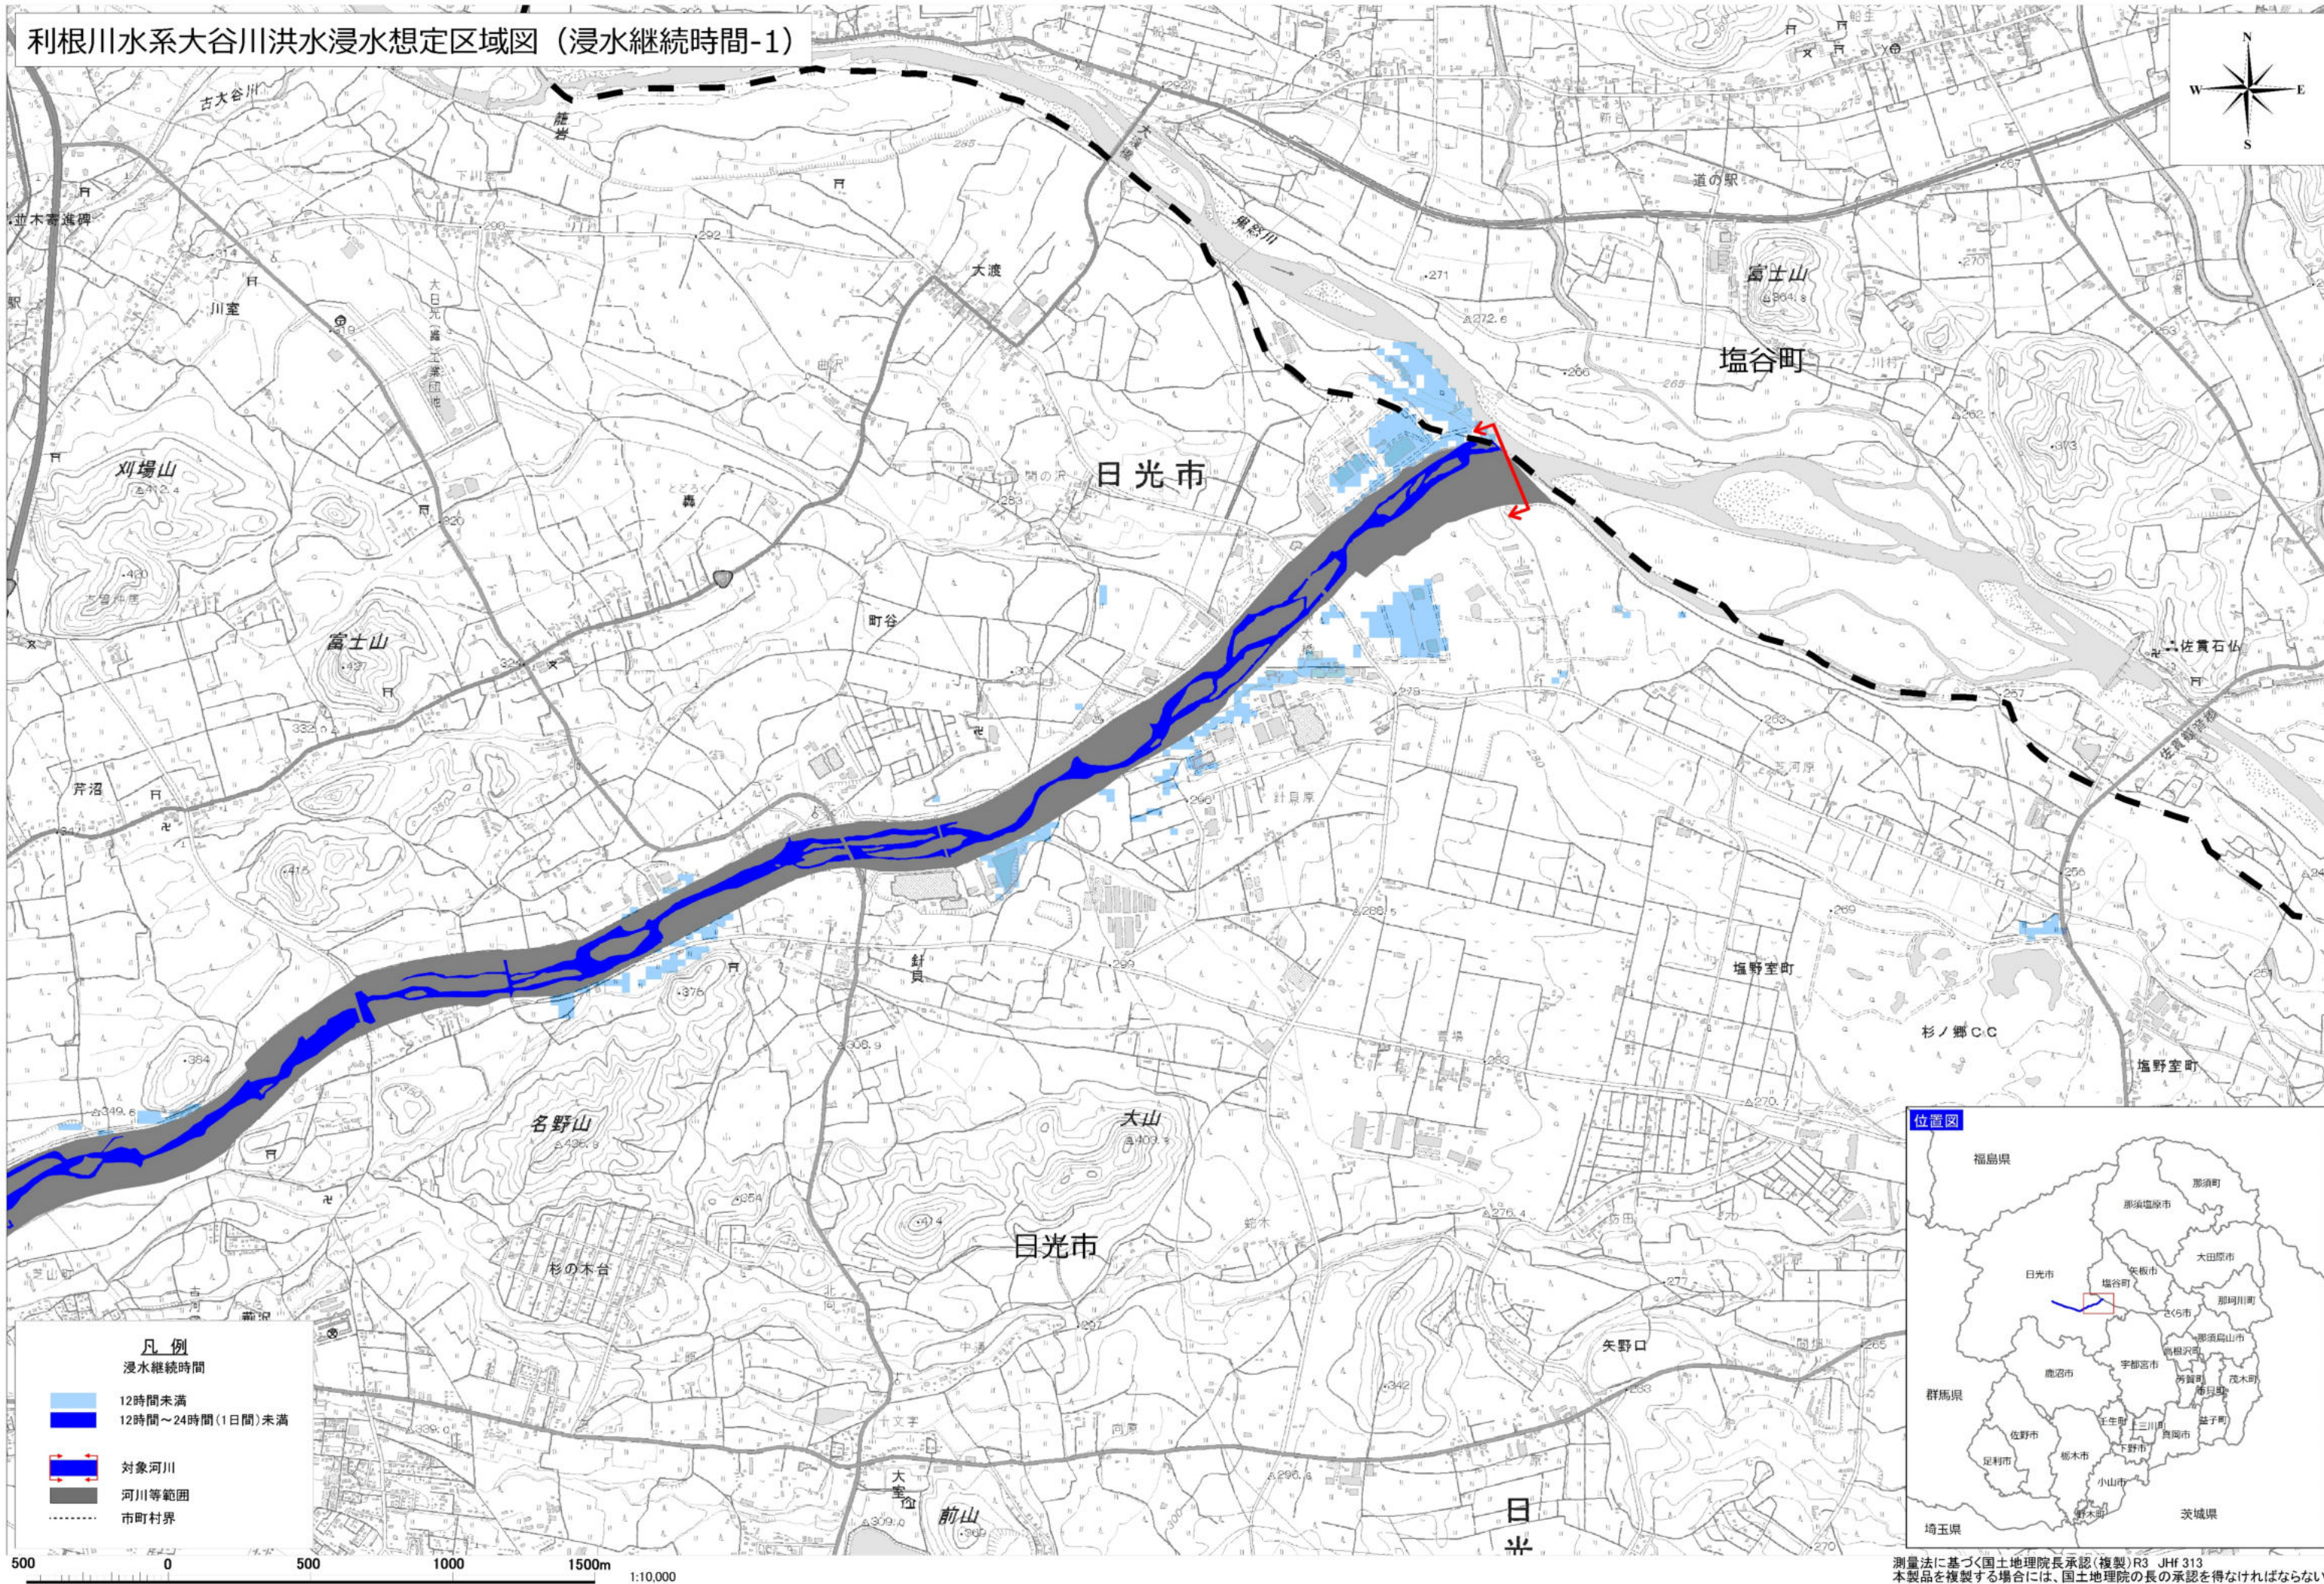

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHF 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-2）

凡例

- 浸水継続時間
- 12時間未満
- 12時間～24時間(1日間)未満
- 対象河川
- 河川等範囲
- 市町村界

0 500 1000 1500m
1:10,000

測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHf 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHF 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

利根川水系大谷川洪水浸水想定区域図（浸水継続時間-3）

凡例

浸水継続時間

12時間未満

12時間～24時間（1日間）未満

対象河川

河川等範囲

市町村界

位置図

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R3 JHF 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R3 JHf 313
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。